


9.11. Motorok – épületgépészeti elektromos előkészítés

Zsaluzia motorok bekötési rajz


Motor vezeték standard hossza 500 mm.

Az alkalmazott motor gyártók szerint: Geiger,Somfy,Elero

Az egyes motorok végállásainak beállítását és elektromos bekötését megtalálja a www.nevapv.cz weboldalon

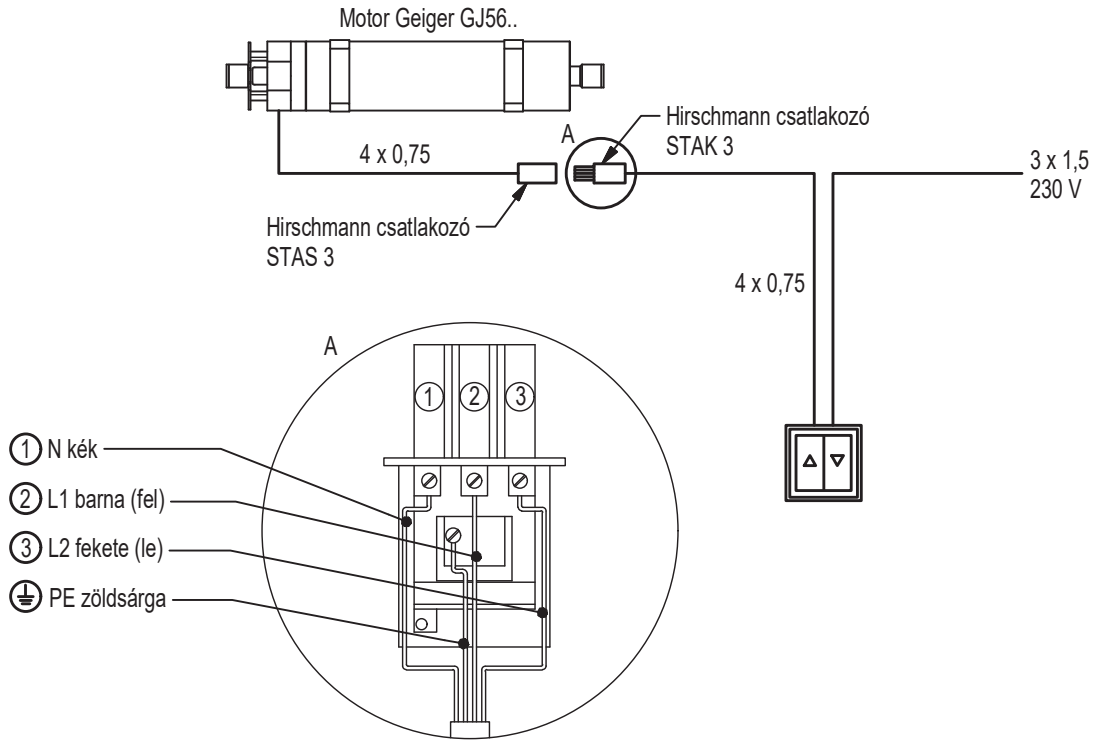

A karnisban elhelyezett motor pozíciója

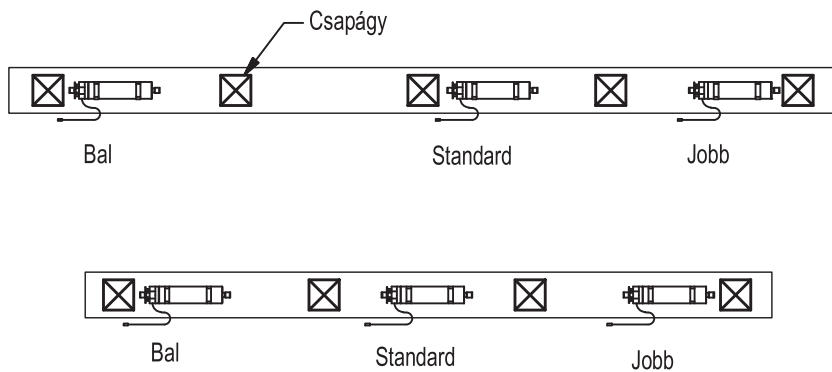

Beltéri nézet